


「2022年度JICA市ヶ谷ビル厨房簡易自動消火装置更新工事（一般競争入札（最低価格落札方式））」  
（公告日：2022年12月5日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構 緒方貞子平和開発研究所  
分任契約担当役 副所長

通番	P番号／ 図面番号	該当項目	質問	回答
1	P. 4	第1 入札の手続き 7. その他関連情報 (2)現場説明会の 開催	説明会当日もしくは別日に実際に設備を見るための 現地調査は可能か。	説明会当日に現地確認の時間を設けています。
2	P. 11	第2 業務仕様書 5. 留意点	点検口からの写真 別紙を参考に撮影をお願いします。	「機密保持誓約書」の提出を条件として写真を提供します。入札説明書 「第4 様式集」に記載の「機密保持誓約書」をダウンロードの上、所 定の項目に記入・押印し、入札説明書4. (1)に記載の連絡先 (dritpl@jica.go.jp) までメールにてご提出ください。 なお、既に「機密保持誓約書」を提出いただいている場合は、その旨を メール本文に記載の上、上記連絡先までメール願います。 写真交付期間は、本回答の掲示以降、2023年1月12日（木）17時までと します。
3	P. 11	第2 業務仕様書 5. 留意点	天井内配管と配線の再利用は可能か。 再利用不可となった場合は、点検口を開けての現調 が必要になります。 先日の現調は点検口を開口させてもらえなかったの で新規敷設が可能かは全く判断できません。 また、新規敷設の場合、天井ボードを大きく壊し復 旧させることが必要になるかもしれません。	入札説明書「第2 業務仕様書」4. 工事概要及び別冊「厨房簡易自動 消火装置更新工事概略図及び概略工程表（参考）」に記載のとおり、配 管、配線も含め更新します。再利用は不可です。
4	P. 11	第2 業務仕様書 5. 留意点	作業時に点検口が必要になった場合、工事側の負担 で点検口を設けてよいか。 なお、工事費の増額はありませぬ。	支障ありません。
5	P. 11	第2 業務仕様書 5. 留意点	配管、配線が再利用できるならば1日で完了しま す。 配管、配線を新規敷設する場合は、天井ボードの開 口と復旧が必要です。 土日の2日間で終了せず数週に及びます。	工程は入札説明書「第2 業務仕様書」4. (1)に記載のとおり、業 務計画書作成時に、協議の上決定します。

通番	P番号／ 図面番号	該当項目	質問	回答
6	P.12	第2業務仕様書 6. 貸与品	記載になき資料は貸与可能かどうか。 平成21年度研究所第二次施設改修工事竣工図 平成21年度研究所第二次施設改修工事竣工引継書類 に加えて、 ・直近の点検票 ・竣工時の着工届もしくは設置届を貸与していただくことは可能か。	入札説明書「第2 業務仕様書」4. (1)に記載のとおり、業務計画書作成時に、別途協議とします。

通番2. 別紙(1/2)

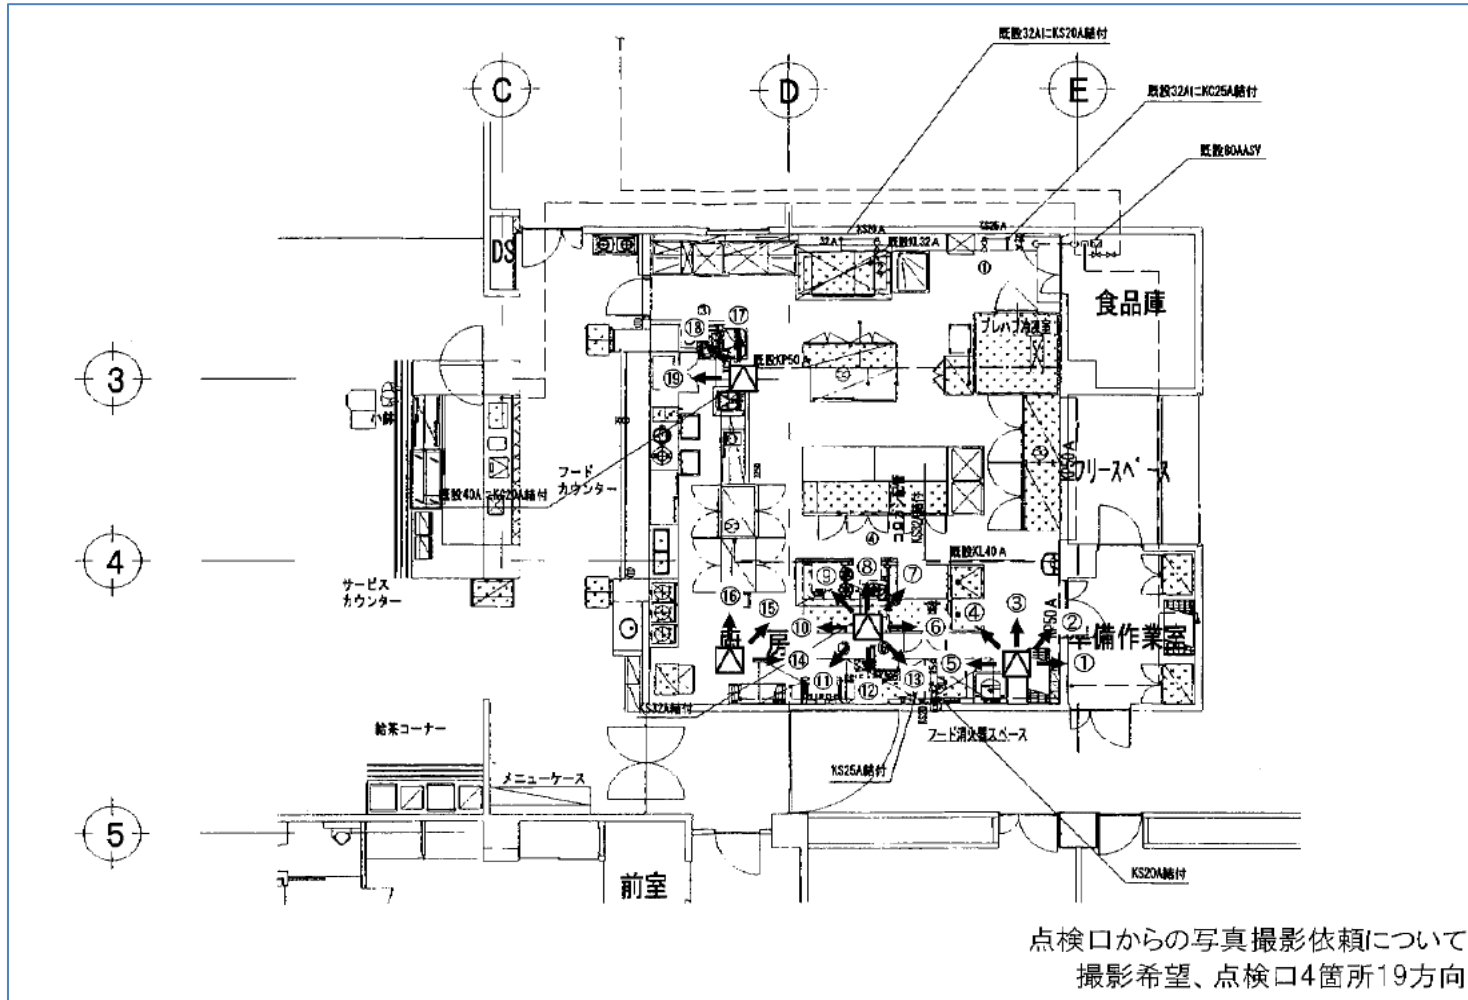

通番2. 別紙(2/2)

