

別紙6_LAN配線経路(案)

JICA-LAN



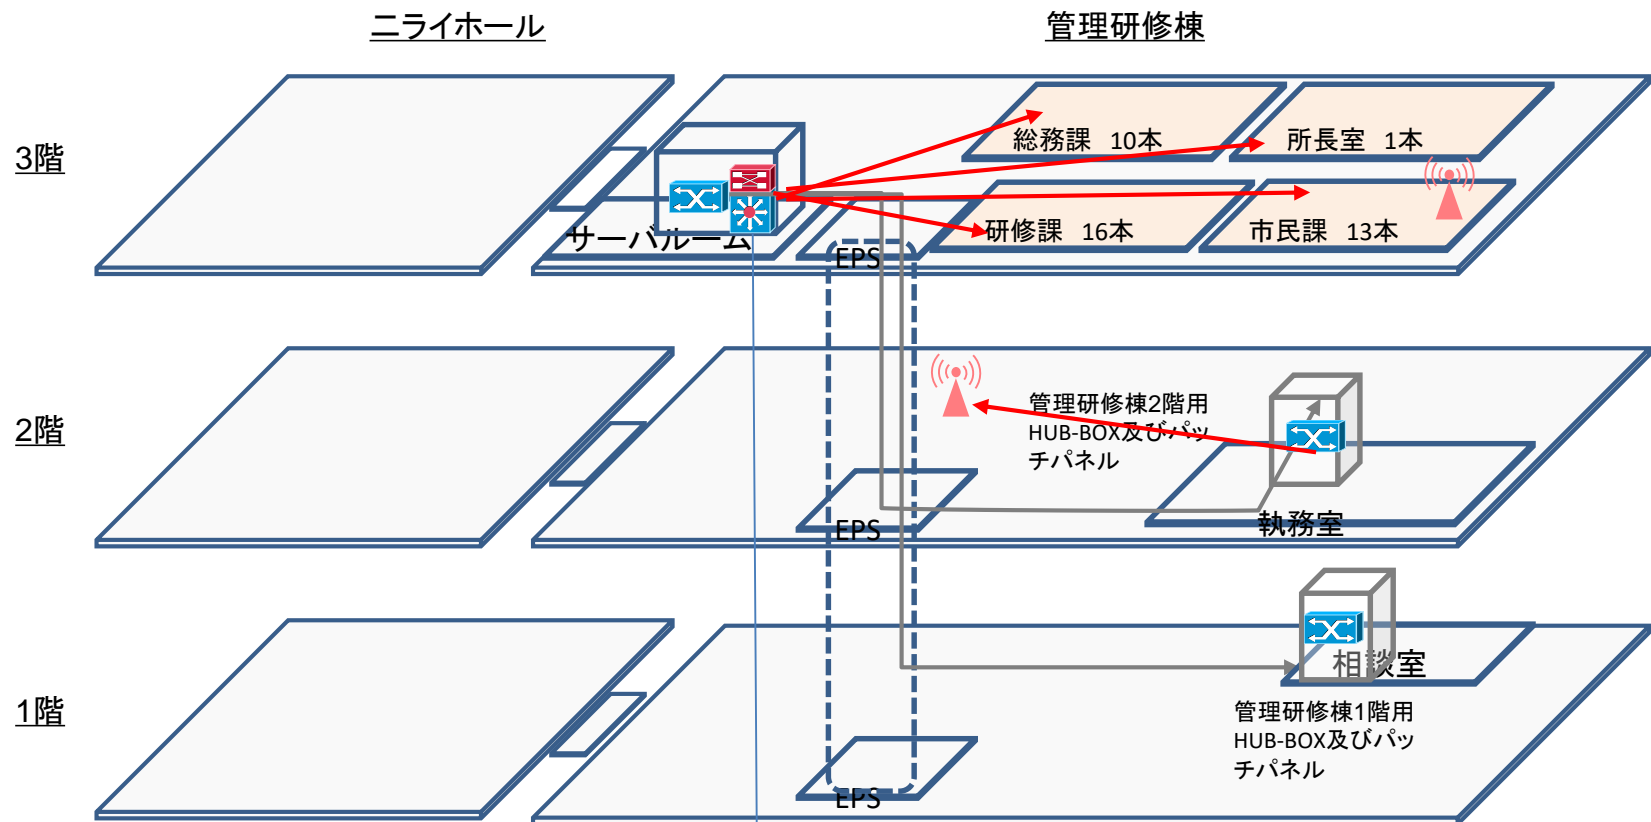

別紙6_LAN配線経路(案)

(1) 構内LAN敷設概要

- JICA-LANを整備する管理研修棟のLAN敷設に係る、改修概要を以下に示す。



凡例:


-  構内LAN工事が必要な領域。数字は、想定するLAN配線対象ポート数。
-  作業対象となるLAN配線経路
-  既設HUB-BOX
-  新設対象となる無線AP

別紙6_LAN配線経路(案)


(2) 室内LAN敷設

- 各居室に引き込むLAN配線のうち、執務室内の机上端末に接続するエリアは、机のレイアウト変更に対応できるようにケーブル余長をもって、1ポートもしくは2ポートの情報コンセントを机上立ち上げして整備する。

執務エリアのLANポート配線イメージ(フリーアクセスありの場合)

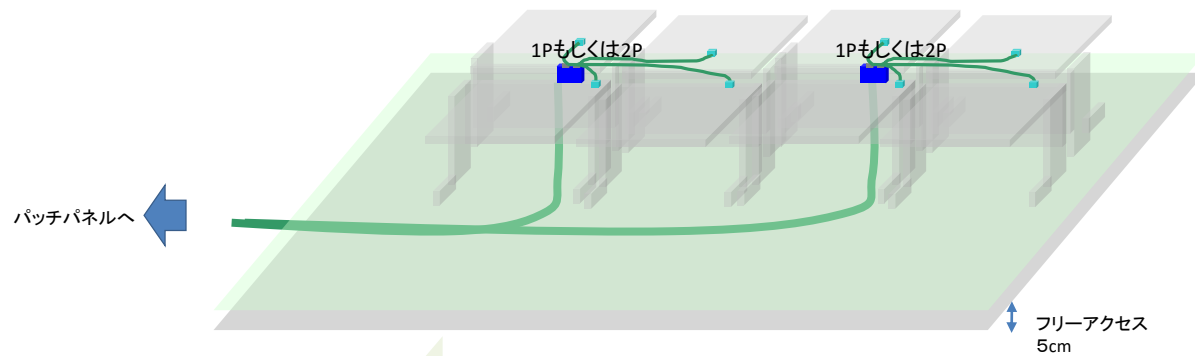

執務エリアのLANポート配線イメージ(フリーアクセスなしの場合)

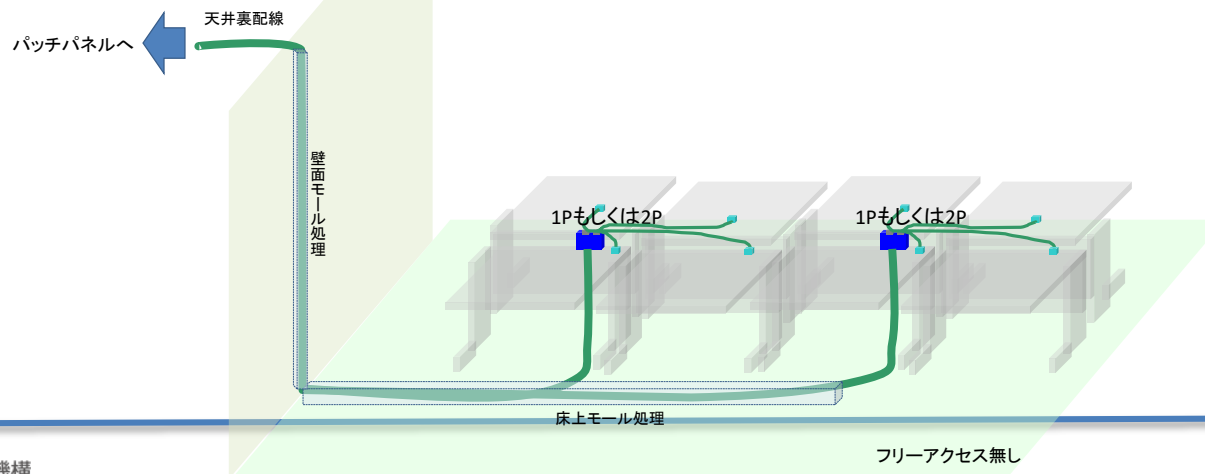


別紙6_LAN配線経路(案)

OIC-LAN



別紙6_LAN配線経路(案)

(1)管理研修棟1階

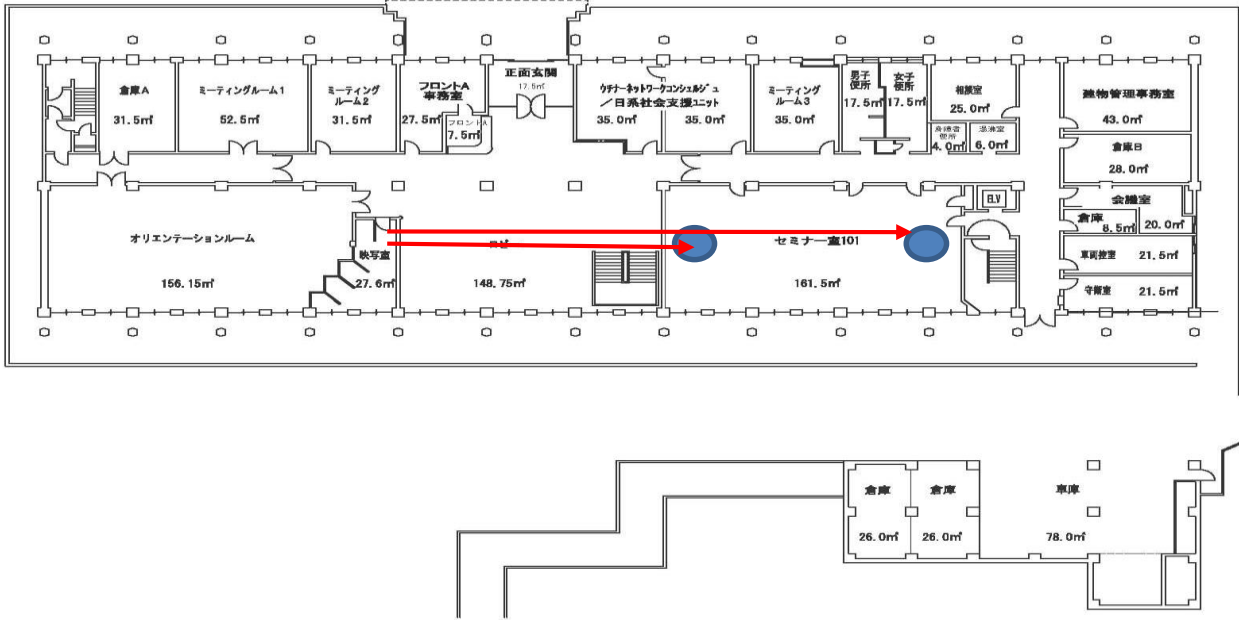① 管理研修棟 1階




凡例:

-  OIC-LAN(有線)整備対象エリア
-  作業対象となるLAN配線経路

別紙6_LAN配線経路(案)

(2) 管理研修棟2階


① 管理研修棟 2階

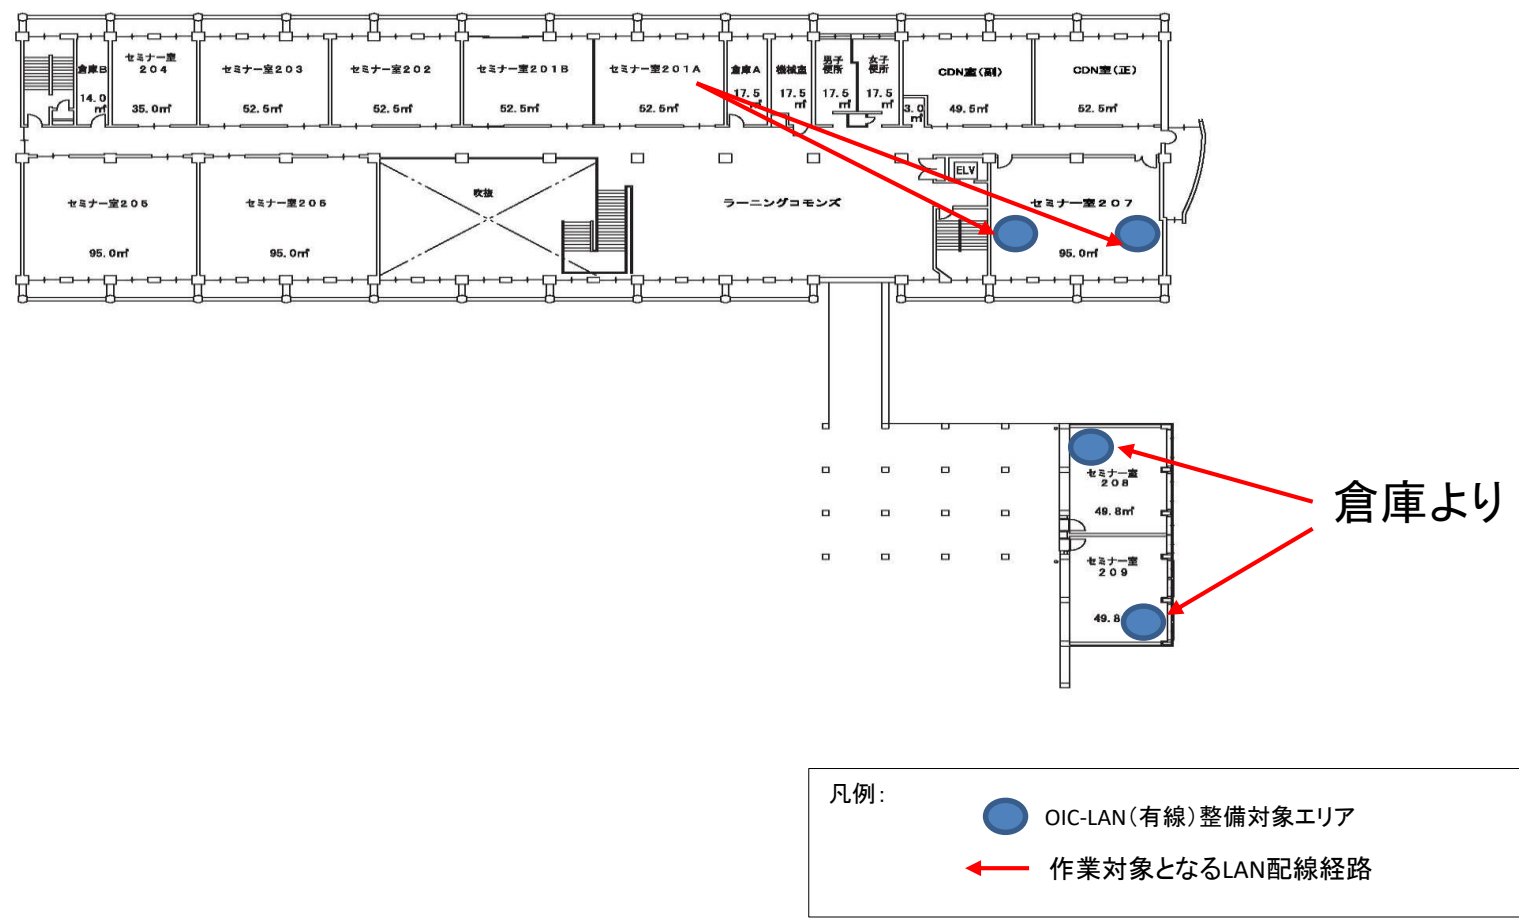



別紙6_LAN配線経路(案)

(3) ニライホール3階

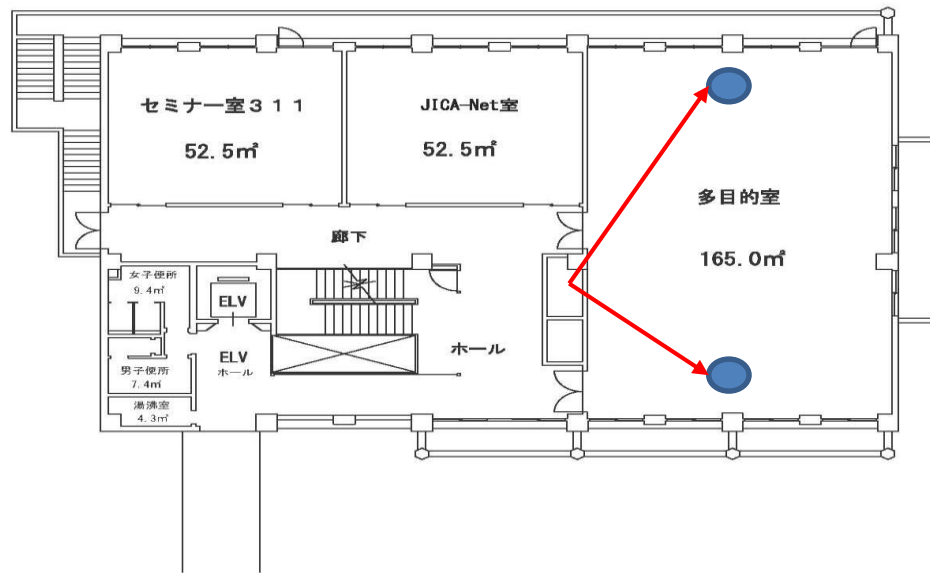② ニライホール 3階



凡例:

-  OIC-LAN(有線)整備対象エリア
-  作業対象となるLAN配線経路